





SITUÁCIA • M 1:350



LEGENDA

- - - - - VEREJNÝ VODOVOD
- - - - - VODOVODNÁ PRÍPOJKA HDPE-DN 32
- VS - PŘEČERNÝ ZEL. BET. VODOMER. ŠACHTA 15 X 1,1 M

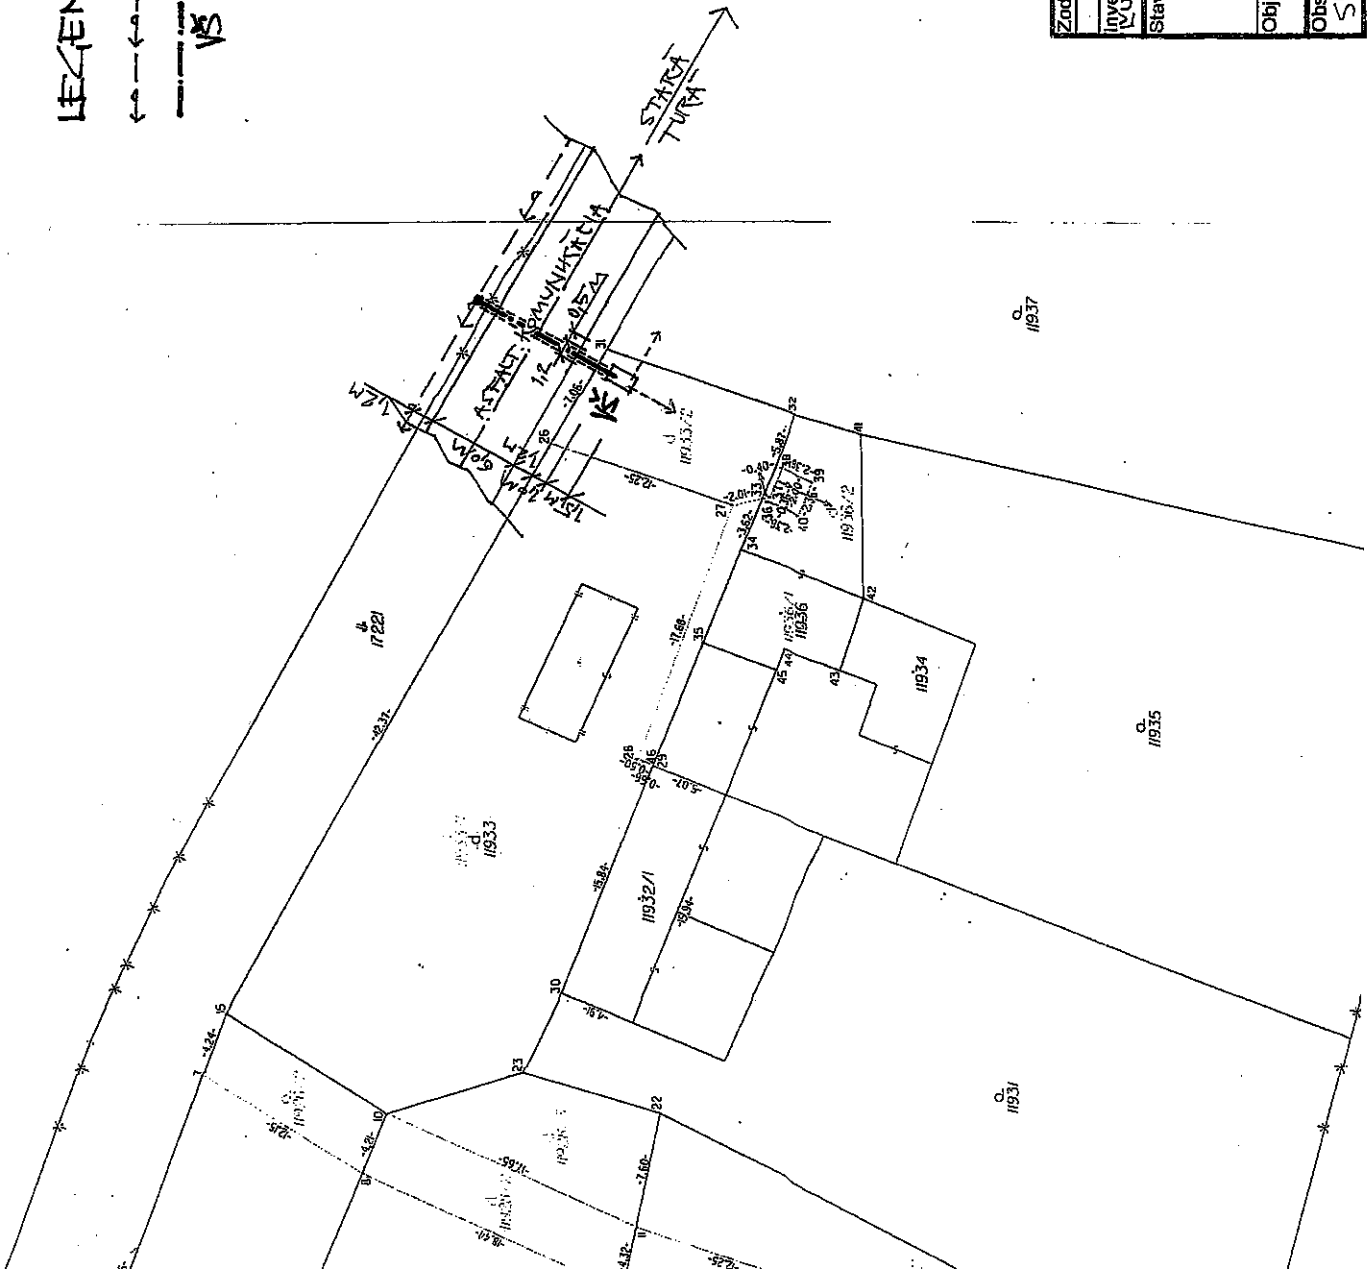

3

Zodp. projektant: <i>J. Kříž</i>	Vypracoval: <i>J. Kříž</i>	Kreslil: <i>J. Kříž</i>
Investor: <i>ROBOMÍR KLÁČKO, DI. DUFADNICKÁ, STARÁ TURÁ</i>	STAVBA PRÁCE	
Stavba:	Stupeň: <i>D. P.</i>	D. P.
	Datum: <i>12. / 19</i>	<i>12. / 19</i>
	Formát: <i>2-744</i>	<i>2-744</i>
	C. z. a. k.: <i>18-11 / 17</i>	<i>18-11 / 17</i>
Objekt:	Arch. č.: <i>11 / 19</i>	<i>11 / 19</i>
Obsah výkresu: <i>SITUÁCIA</i>	Mierka: <i>1:350</i>	C. výkresu: <i>1</i>

**Lubomír KLAČKO**  
Dr. D. Úradníčka 193/5  
916 01 Stará Turá

NAŠA ZNAČKA

/2020

1/29

VYBAVUJE/LINKA  
Kavický / 0917 754 564

STARÁ TURÁ  
22.04.2020

Vec: **Závazné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „Vodovodná prípojka pre parcelu C-KN č. 11933/2“ v k.ú. Stará Turá**

Na základe Vašej žiadosti si Vám ako dotknutý orgán podľa §140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov dovoľujeme oznámiť, že s predmetnou stavbou **súhlasíme s nasledovnými podmienkami:**

- 1) Stavba bude umiestnená podľa predloženej projektovej dokumentácie z 12/2019, vypracoval Milan JURÍŠ. Investormi stavby sú Lubomír KLAČKO, Dr. D. Úradníčka 193/5, 916 01 Stará Turá a Marek ŠOŠOVIČKA, Topoľčianska 3211/19, 851 05 Bratislava.
- 2) Podľa §4 ods. 6 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „o VV a VK“), *vlastníkom vodovodnej prípojky alebo vlastníkom kanalizačnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, a to spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.* Navrhovaná stavba je teda podielové vlastníctvo dvoch investorov. Žiadame, aby si investori upravili vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z vlastníctva vodovodnej prípojky písomnou formou. Takto vyhotovenú zmluvu/dohodu sú povinní predložiť prevádzkovateľovi verejného vodovodu ako podklad pre uzatvorenie zmluvy o dodávke pitnej vody.
- 3) Podľa §22 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z.z. o VV a VK, *stavbu alebo pozemok možno pripojiť na verejný vodovod jednou vodovodnou prípojkou. S písomným súhlasom prevádzkovateľa verejného vodovodu možno v odôvodnených prípadoch vybudovať jednu vodovodnú prípojku pre viac stavieb alebo pozemkov, prípadne viac vodovodných prípojk pre jednu stavbu alebo jeden pozemok.* Prevádzkovateľ verejného vodovodu týmto súhlasí s vybudovaním jednej vodovodnej prípojky pre dve nehnuteľnosti.
- 4) Stavebník je povinný oznámiť začiatok stavebných prác prevádzkovateľovi verejného vodovodu písomnou formou najmenej 7 dní vopred. Bod napojenia vyznačí prevádzkovateľ v teréne pred začatím výstavby. Potrubie verejného vodovodu je PVC d110.
- 5) Vodomerová šachta bude vyhotovená ako železo-betónový prefabrikát obdĺžnikového pôdorysu s minimálnymi vnútornými rozmermi 1200x900x1800v mm. Vo vodomernej šachte sú umiestnené dve vodomerne zostavy, pričom každá z nich obsahuje uzatvárací ventil a Y-filter maximálnej zmitosti 0,4 mm v časti pred vodomerom a uzatvárací ventil s odvodnením a spätnou klapkou v časti za vodomerom. Vodomer typu SENSUS 420 Q3\_4 L165 R3/4 sa inštaluje na teleskopické závitové

Sídlo spoločnosti: **PreVaK, s.r.o.**, Púchovská 8, 831 06 Bratislava

Poštová adresa: **PreVaK, s.r.o.** – Zákaznícke centrum, Jiráskova 168/16, 916 01 Stará Turá

IČO: 35 915 749, DIČ: 2021937104, IČ DPH: SK2021937104

bankové spojenie: SLSP, č.ú. 178967008/0900, IBAN: SK88 0900 0000 0001 7896 7008

spoločnosť registrovaná na Okresnom súde Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 34431/B

- pripojenia a U-držiak z nehrdzavejúcej ocele. Vodomerne zostavy budú primontované na dlhšie steny vodomernej šachty oproti sebe.
- 6) Pri zemných prácach a trvalom zábere pôdy požadujeme dodržať ochranné pásma v súlade s §19 zákona č. 442/2002 Z.z. o VV a VK.
  - 7) Podľa §27 ods. 4 zákona č. 442/2002 o VV a VK, *každý, kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, je povinný po dohode s prevádzkovateľom vykonať neodkladne na svoje náklady prispôbenie poklopov, vstupov do šachiet, zasúvadlových uzáverov a iných objektov a zariadení verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie novému stavu.*
  - 8) Napojenie prípojky na verejný vodovod môže vykonať iba prevádzkovateľ verejného vodovodu. Stavebník je povinný oznámiť každé obnaženie potrubia verejného vodovodu a zasypať ryhu až po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa.
  - 9) V miestach križovania alebo súbehu dodržať podmienky podľa STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
  - 10) Stavebník je povinný splniť technické podmienky pripojenia sa na verejný vodovod a technické podmienky zriaďovania alebo odstraňovania prípojok určené v súlade s §17 zákona č. 442/2002 Z.z. o VV a VK.
  - 11) Toto stanovisko sa vydáva pre účely ohlásenia drobnej stavby a zostáva v platnosti jeden kalendárny rok.
  - 12) Po realizácii stavby žiadame bezodkladne:
    - a) predložiť výškopisné a polohopisné geodetické zameranie vodovodnej prípojky
    - b) predložiť protokol z tlakovej skúšky
    - c) predložiť právoplatné stavebné povolenie
    - d) uzatvoriť s prevádzkovateľom zmluvu o dodávke pitnej vody

Upozorňujeme, že predložená projektová dokumentácia nie je v súlade s príslušnými predpismi, nakoľko rieši iba časť vodovodnej prípojky. Podľa §4 ods. 1 zákona o VV a VK, *vodovodná prípojka je úsek potrubia spájajúci rozvážiaciu vetvu verejnej vodovodnej siete s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti alebo objektu okrem meradla, ak je osadené.* Na základe uvedeného sa za stavbu vodovodnej prípojky považuje celý úsek od pripojenia na verejný vodovod až po nehnuteľnosť a má sa v takomto rozsahu aj projekčne navrhovať a stavebne povoľovať.

V súlade s platným cenníkom spoločnosti PreVaK sa vydanie tohto stanoviska nespôsobuje.

S pozdravom

**PreVaK, s.r.o.** ⑦

Púchovská 8, 831 06 Bratislava

IČO: 35 915 749, DIČ: 2021937104

IČ DPH: SK 2021937104



**Milan KAVICKÝ**

obchodný námestník

Na vedomie:

- Marek ŠOŠOVIČKA, Topoľčianska 3211/19, 851 05 Bratislava

---

Sídlo spoločnosti: **PreVaK, s.r.o.**, Púchovská 8, 831 06 Bratislava

Poštová adresa: **PreVaK, s.r.o.** – Zákaznícke centrum, Jiráskova 168/16, 916 01 Stará Turá

IČO: 35 915 749, DIČ: 2021937104, IČ DPH: SK2021937104

bankové spojenie: SLSP, č.ú. 178967008/0900, IBAN: SK88 0900 0000 0001 7896 7008

spoločnosť registrovaná na Okresnom súde Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 34431/B



# Export

Trenčiansky > Nové Mesto nad Váhom > Stará Turá > k.ú. Stará Turá

